


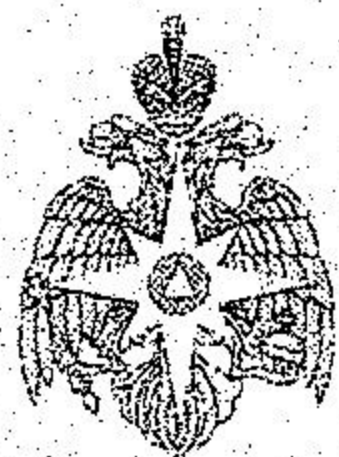

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Западного округа г. Краснодара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 327, тел. 224-69-07

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора) о проведении

плановой, выездной

проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «27» марта 2018 года

№ 37

1. Провести проверку в отношении **Государственное казенное учреждение**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

**социального обслуживания Краснодарского края "Краснодарский детский дом для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием " Рождественский"**

здания, сооружения, территория

(индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: **Юридический адрес Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рождественская
Набережная 1, к.1, фактическое осуществление деятельности г. Краснодар,
ул. Рождественская Набережная 1, к.1**

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным

предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

1) **Костомахина Сергея Сергеевича - государственного инспектора по пожарному надзору ОНДиПР
ЗО г. Краснодара**

2) **Бабаева Фархада Ильхомовича - государственного инспектора по пожарному надзору
ОНДиПР ЗО г. Краснодара**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,
следующих лиц: **Инженера ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, старшего лейтенанта**

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности, привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной
внутренней службы **Хахалева Кирилла Юрьевича (свидетельство № RA.RU.21CY01 от 27.07.2015 выдано
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
Федеральной службой по аккредитации рег. № 0002480)**

5. Настоящая проверка проводится в рамках **Федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной

Реестровый номер ФРГУ № 10001495160

информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью:

исполнение Ежегодного плана проведения

плановых проверок на 2018 год (регистрационный номер в ФГИС ЕРП 2018098586)

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

– реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован
проверочный лист (список контрольных вопросов);

б) в случае проведения внеплановой проверки:

– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

– реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального
разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

– реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов

местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

– реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

– сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

– реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: надзор за приведением эксплуатируемого объекта в надлежащее противопожарное состояние, обеспечивающее безопасное пребывание людей, без угрозы их жизни и здоровью

7. Предметом настоящей проверки являются (отметить нужное):

X соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

☐ соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

☐ выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; **проведение мероприятий:**

☐ по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

☐ по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

☐ по обеспечению безопасности государства;

☐ по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.

К проведению проверки приступить с « 01 » апреля 2018 г.

Проверку окончить не позднее « 25 » апреля 2018 г.

9. Правовые основания проведения проверки: ст.ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994

(ссылка на положение нормативно правового акта, в соответствии с которым

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.3, ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.

осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановления Правительства

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «Правила противопожарного режима в Российской

Федерации»; Нормы пожарной безопасности (далее – НПБ) «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»; НПБ «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (НПБ 88-2001); НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03); НПБ «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03); НПБ «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (НПБ 105-03); НПБ «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний» (НПБ 245-2001); НПБ «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (НПБ 151-2000); НПБ «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования» (НПБ 160-97);

Государственный стандарт (далее – ГОСТ) «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» (ГОСТ Р 12.2.143); ГОСТ «Ограждения лестниц, балконов и крыши стальные. Общие технические условия» (ГОСТ 25772-83); ГОСТ «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования» (ГОСТ 12.1.004-91); строительные нормы и правила (далее - СНиП) «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*); СНиП «Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений» (СНиП 2.07.01-89*); СНиП «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95); СНиП «Общественные здания и сооружения (СНиП 2.08.02-89*, СНиП 31-06-2009); СНиП «Общественные здания административного назначения»

(СНиП 31-05-2003); СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003); СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85*); СНиП «Водоснабжение. Наружные

сети и сооружения» (СНиП 2.04.02-84*); Своды правил (далее – СП) СП «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2012); СП «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (СП 4.13130.2013); СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (СП 6.13130.2013); СП «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (СП 7.13130.2013); СП «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (СП 8.13130.2009); СП «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009); СП «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (СП 10.13130.2009); СП «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (СП 12.13130.2009)

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

1) рассмотрение документов юридического лица, и иной информации об их деятельности с 01.04.2018 по 25.04.2018;

2) обследование используемых при осуществлении деятельности юридическим лицом территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов с 01.04.2018 по 25.04.2018;

3) отбор образцов продукции, по проведению их исследований, испытаний 01.04.2018 по 25.04.2018;

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

1) Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства России от 12.04.2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»;

2) Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по исполнению государственной функции по надзору за выполнением федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами установленных требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30 ноября 2016 г. № 644.

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- Декларация пожарной безопасности (если требуется);
- Независимая оценка пожарного риска на объект защиты (если разрабатывалась);
- Копию исполнительной документации по вводу в эксплуатацию систем противопожарной защиты здания (помещения) (автоматической пожарной сигнализации, системы пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, системы противодымной защиты, системы внутреннего противопожарного водопровода); акты проверки работоспособности систем пожарной безопасности, акты скрытых работ;
- Копию лицензии МЧС организаций, производивших работы по установке и обслуживанию систем противопожарной защиты;
- Копию договора со специализированной организацией, имеющей лицензию МЧС, на техническое обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты здания (помещения);
- Документы, подтверждающие соответствие требованиям нормативных документов состояния огнезащиты строительных конструкций;
- Копию журнала учета первичных средств пожаротушения;
- Копию журнала проведения противопожарного инструктажа с персоналом;
- Копию приказа о назначении на должность действующего руководителя организации, документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического (физического) лица (доверенность законного представителя);
- Документ, удостоверяющий личность гражданина, представляющего интересы в органах надзорной деятельности;
- Копию инструкции на случай возникновения пожара;

- Копию удостоверения прохождения обучения пожарно-техническому минимуму;
- Копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность;
- Копию приказа о противопожарном режиме;

Указанные документы представляются с описью в виде копий, заверенных печатью и соответственно подписью с датой уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, сшитых в папку с твердым переплетом.

ВрИО Начальника ОНДиПР г. Краснодара

В.А. Онищенко

Проект распоряжения подготовил Бабаев Фархад Ильхомович, государственный инспектор г. Краснодара


(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения по пожарному надзору, тел. 224-69-07

(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении и вручении заверенной печатью копии распоряжения, а также об ознакомлении с внесением изменений в ст. 26.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ:

(дата, подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителю)

Отметка об уведомлении:

05.04.2018  
(дата, время и способ уведомления; подпись Ф.И.О.)

Телефон доверия:

ЮРЦ г.Ростов 8(863)240-66-10

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861)268-64-40

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
по Краснодарскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел. 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Западного округа г.Краснодара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 327, тел. 224-69-07

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

*г. Краснодар
ул. Рашпилевская, 327*

(место составления акта)

« 16 » апреля 2018г.

(дата составления акта)

18ч.00

(время составления акта)

**Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 37**

По адресу/адресам: *350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Рождественская
Набережная, д.1, корпус 1*

(место проведения проверки)

На основании: *Распоряжение начальника ОНД и ПР ЗО г. Краснодара УНД и ПР ГУ*

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

МЧС России по Краснодарскому краю Онищенко Василия Анатольевича №37 от 27.03.2018

была проведена *плановая, выездная* проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

*ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ"*

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01 04 2018 с 10 ч 00 мин

16 04 2018 по 18 ч 00

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *11 рабочих дней, 88 часов*

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: *отделом надзорной деятельности и профилактической работы ЗО
г.Краснодара УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю*

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): *✓*

(заполняется при проведении выездной проверки)

директора Рогозина Олеся Михайловна 09 час. 00 мин. 27.03.2018г.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Костомахин Сергей Сергеевич, государственный
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица)

инспектор г.Краснодара по пожарному надзору –ст. инспектор отдела надзорной
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются
деятельности и профилактической работы ЗО г.Краснодара УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю;

фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием

При проведении проверки присутствовали:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

директора Rogozina Olesya Mikhailovna

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при

проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:
- Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации) (директора Rogozina Olesya Mikhailovna)
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не проверялось

- не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля:
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки)

✓
(подпись проверяющего)

✓
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

✓
(подпись проверяющего)

✓
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: Предписание от 16.04.2018 №37/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.Краснодара по
пожарному надзору Костомахин С.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

« 16 » апреля 2018 г.

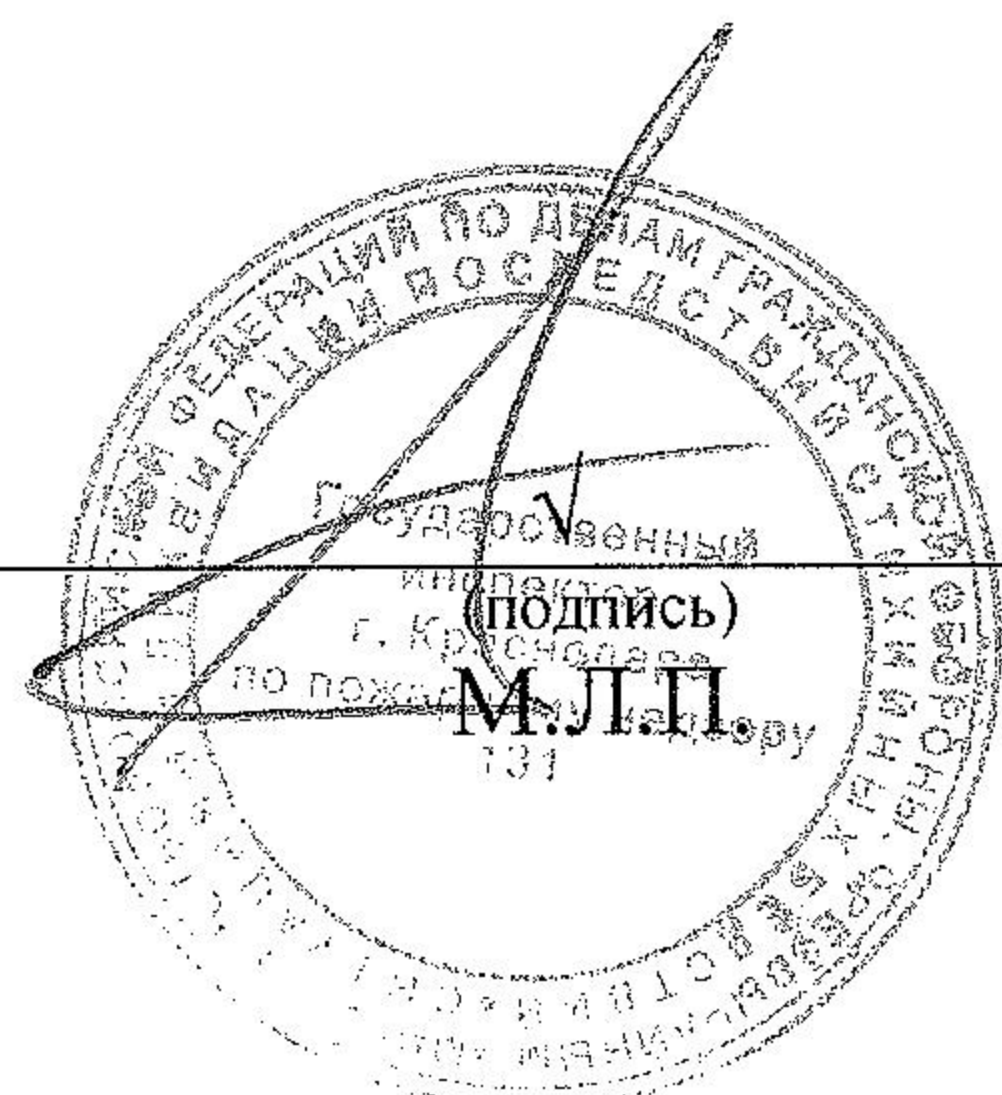

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


(подпись)



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 16 » апреля 2018

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица(лиц) проводившего проверку)

Телефон доверия: ЮРЦ г.Ростов 8(863)240-66-10, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861)268-64-40

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

Мира ул., 56, г. Краснодар, 350063, 8 (861) 262-20-09, <http://www.mchskuban.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Западного округа
г. Краснодара

Раппиловская ул., д.327, г. Краснодар, 350051, 8 (861) 224-69-07, e-mail:

ugpn_kkrai@mail.ru, <http://www.ugpn-kk.ru>,

тел. доверия: 8 (861) 268-64-40, 8 (863) 240-66-10

Предписания № 37/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ"

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, инициалы индивидуального предпринимателя,

директору Рогозиной Олеся Михайловне

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

(нежилые здания помещения, территории, сооружения)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР ЗО г. Краснодара УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю подполковника вн. службы В.А. Онищенко от 27.03.2018 года №60, ст. 6, ст.6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 01 апреля 2018 г. по 16 апреля 2018 г., проведена плановая выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР ЗО г. Краснодара Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю подполковником внутренней службы С.С. Костомахиным, по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, д.1, корпус 1.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с директором Рогозиной Олесей Михайловной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты	(п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	01.06.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР 30 г.Краснодара
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю

должность
«16» апреля 2018 г.

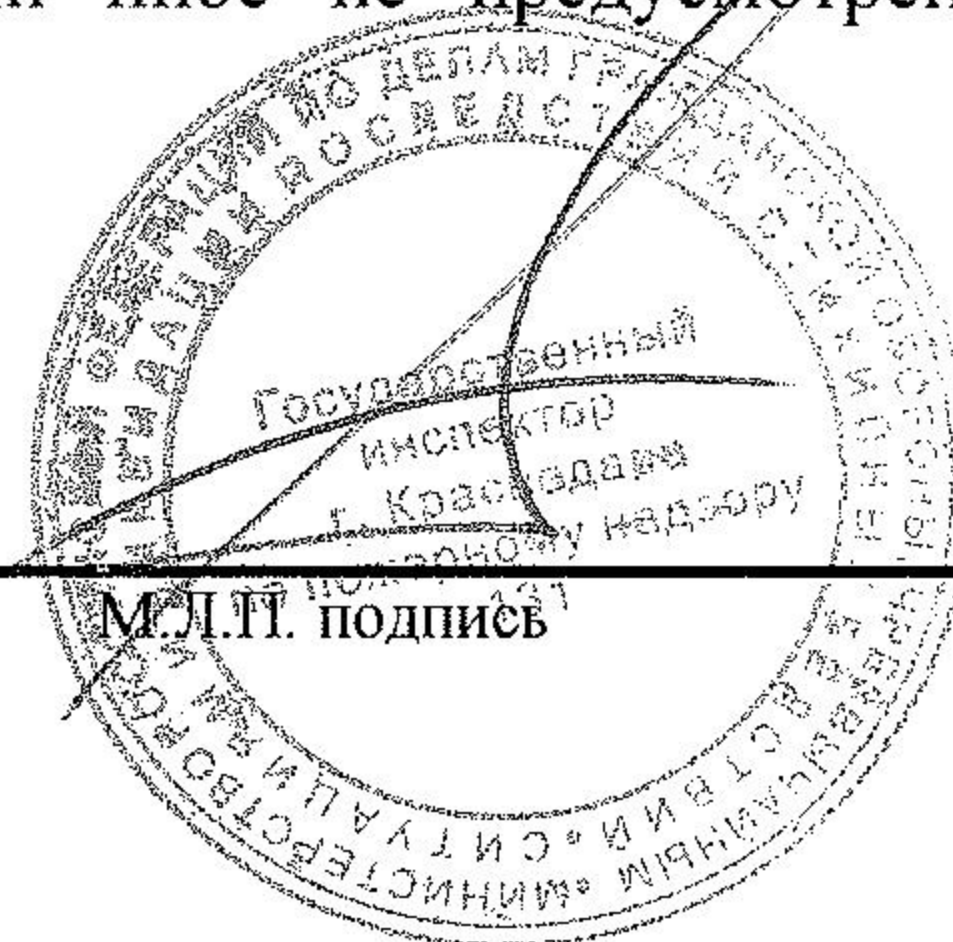

Костомахин С.С.
Ф.И.О.

Предписание для исполнения получил:

Д.М. Рогозин
должность
Ф.И.О.
«16» 04 2018 г.

✓
подпись

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГКУ СО КК

«Краснодарский детский дом с
дополнительным образованием
«Рожественский»
О.М. Рогозина
«19» декабря 20 18 г.


ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения проверки государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с дополнительным образованием «Рожественский» государственным пожарным надзором Западного округа г. Краснодара

г. Краснодар

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Способ устранения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Ответственный	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и средств пожаротушения (п.61 правил противопожарного режима в Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390).	1. Вызов специалиста для выявления причин не обеспечивающих исправность систем и средств пожаротушения. 2. Устранение нарушения после выявления причин неисправности.	1.06.2018 года	Заместитель директора по пожарной безопасности Михайлянц Ю.А.	

Заместитель директора по
пожарной безопасности

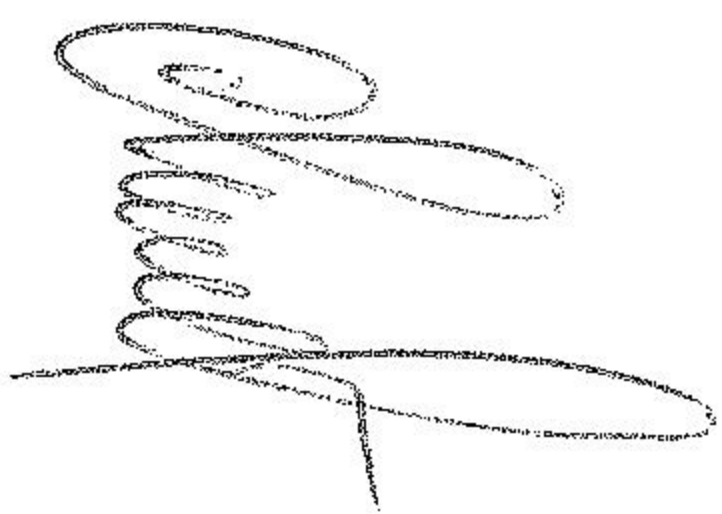

Ю.А. Михайлянц